

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование учреждения

Центр госсанэпиднадзора в г. Москве



КОПИЯ

Код формы по ОКД
код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.490.П.03918.02.2 от 15.02.02

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
Трубы напорные из сшитого полиэтилена "RAUHIS" и соединительные детали (фитинги) к ним из латуни

изготовленная в соответствии
сертификаты ISO 9001 № 12 100 10634 от 11.03.99г. и DVGW
№ DW-8504AU2346 от 15.05.2001г., письмо представительства фирмы-про-
изводителя № 1352-426 от 17.01.2002г.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
ГН 2.1.5.689-98 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяй-
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", МУ 4246-87,
МУ 2.1.4.783-99 "Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудова-
ния, технологий, используемых в системах водоснабжения"

Организация — изготовитель
фирма "RENAU AG+Co"


Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ "RENAU AG+Co", Москва, ул.Новочеремушкинская, 61

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения,
проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
протоколы испытаний образцов ИЦ ЦГСЭН в Москве №№ 86 от 04.02.2002г. и
0281/6 от 12.02.2002г.

№ 0328837

Формат А4, Бланк, Срок хранения 5 лет.

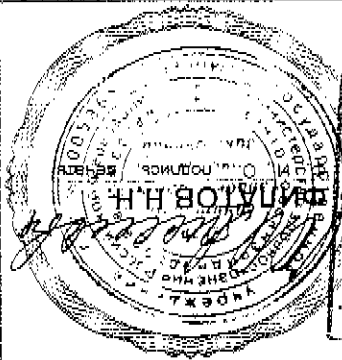


15 февраля 2007 года
Заключение Деявительно До

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5121-97 "Товары непрофессиональные -
ные. Информация для потребителей. Общие требования"

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя

Область применения:
сантехоборудование

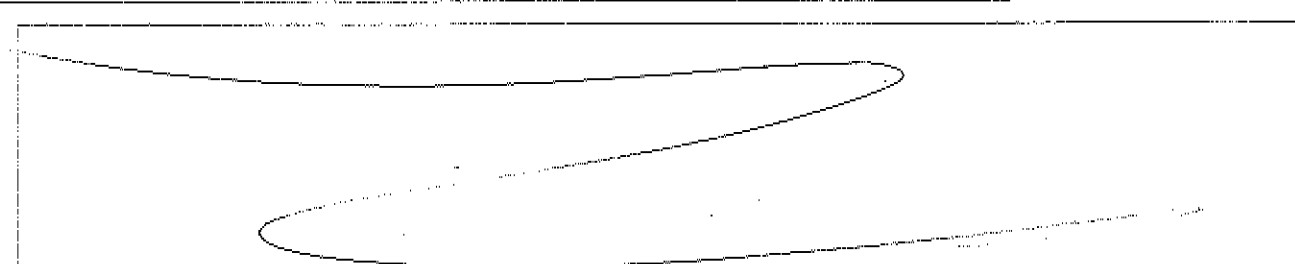

| Вещства, показатели (факторы) | Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.) |
|-------------------------------|--|
| Формальдегид | 0,05 мг/л |
| Медь | 1,0 мг/л |
| Цинк | 5,0 мг/л |
| Никель | 0,1 мг/л |
| Хром | 0,05 мг/л |
| Свинец | 0,03 мг/л |

Гигиеническая характеристика продукции